


# Anschlussmaße / Connecting dimensions für / for SOLIDPoint® 653003

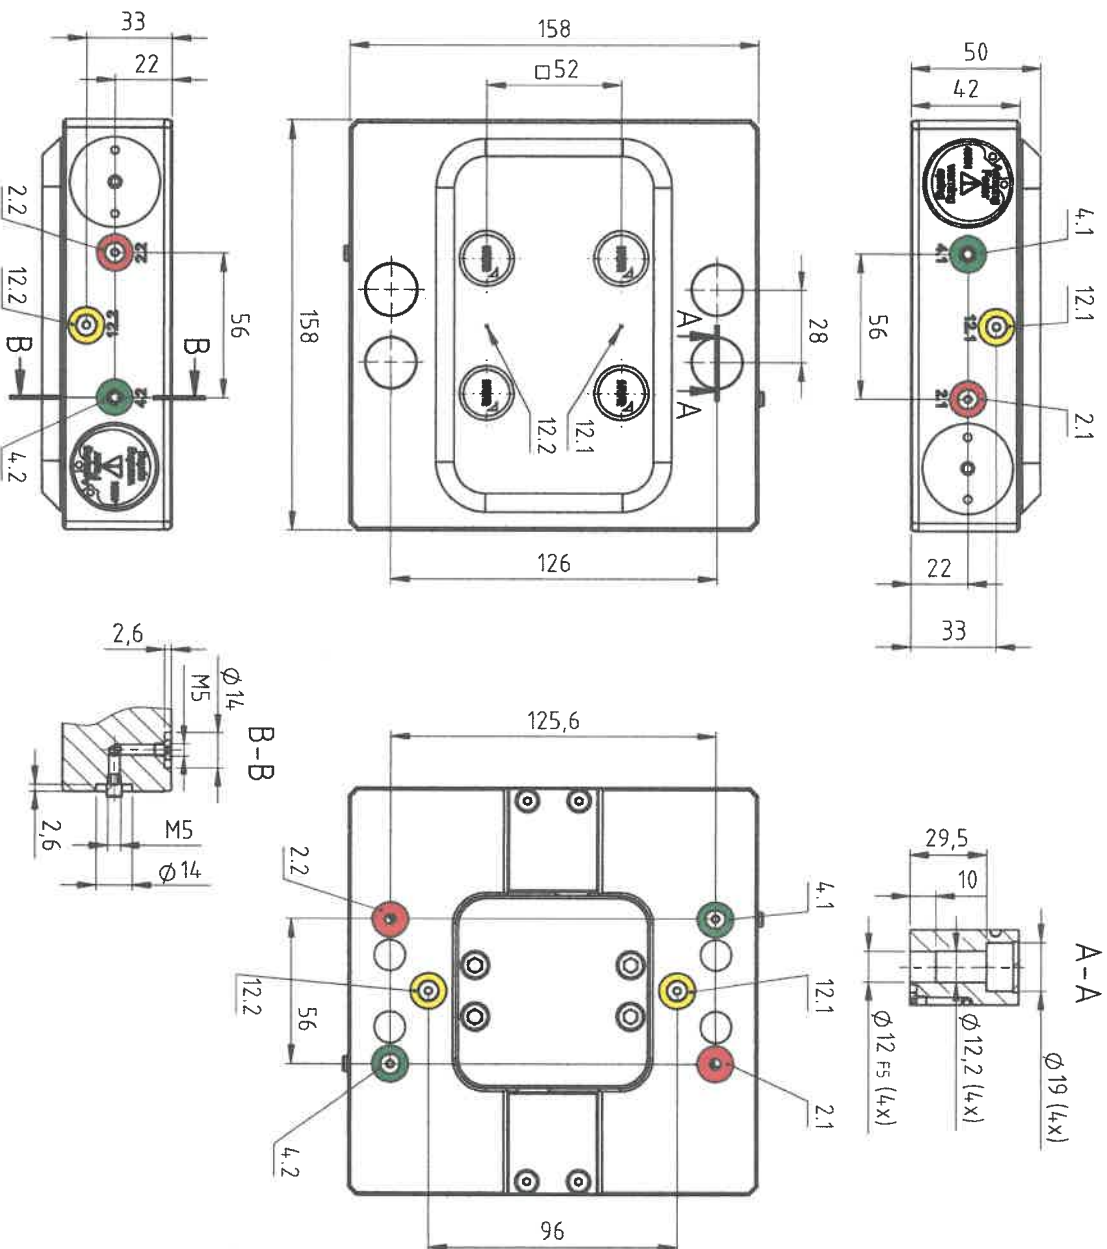

Anschluss	Funktion	Function
2.1 / 2.2	Öffnen	open
4.1 / 4.2	Boost	boost
12.1 / 12.2	Luftanlagekontrolle	air system control

## Bitte beachten:

- Zum Öffnen muss Druckluft an den Anschlüssen 2.1 und 2.2 anliegen.
- Zum Boosten muss Druckluft an den Anschlüssen 4.1 und 4.2 anliegen.
- Die Luftanlagenkontrolle ist über die Anschlüsse 12.1 oder 12.2 möglich.
- Maximale Betätigungskraft beträgt 10 bar.

## Please note:

- For opening, compressed air must be applied to connections 2.1 and 2.2.
- For boosting, compressed air must be applied to connections 4.1 and 4.2.
- The air system control is possible via the connections 12.1 or 12.2.
- Maximum operating force is 10 bar.